

существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические хранилища с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе с умеренным и холодным климатом.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Монтаж Вставки должен осуществляться специалистами, прошедшими обучение и имеющими лицензию на право подключения газового оборудования.

5.2. Запрещается производить демонтаж/монтаж Вставки без предварительного перекрытия крана подачи газа.

5.3. Вставки не требуют поверки и обслуживания в процессе эксплуатации.

5.4. Вставка применяется совместно с гибкой металлической подводкой газа к электрифицированным газовым приборам и устанавливается на внутриквартирном газопроводе на опуске после крана.

6. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие вставок требованиям ТУ 4859-008-96428154-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 1 (один) год со дня ввода в эксплуатацию. Срок хранения при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации, а также Пункта 1.4 настоящего паспорта - 20 (двадцать) лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

6.3. Срок службы, с учетом срока хранения, составляет 20 (двадцать) лет от даты изготовления, указанной на изделии. В процессе эксплуатации обслуживания не требует.

6.4. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить в конструкцию Вставки изменения, улучшающие или не ухудшающие потребительские свойства изделия.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

Производитель: OMB-Saleri S.p.a. (Италия)

Адрес производства: Via Rose di Sotto, 38/C - 25126, Brescia (BS), Италия

8. ОТМЕТКИ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Монтаж Вставки осуществлен _____
(Указать наименование организации, которая осуществила монтаж изделия)

ФИО _____
(Указать Фамилию, Имя, Отчество лица, осуществившего монтаж изделия)

Дата ввода в эксплуатацию _____ М.П.
(Указать дату осуществления монтажа изделия)



**ВСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
(изолирующие соединения) т.м. "UDI-GAS"
для монтажа бытового и промышленного
газового оборудования.
Серийный выпуск**

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ



Производитель: OMB-Saleri S.p.a. (Италия)
Адрес производства: Via Rose di Sotto, 38/C - 25126, Brescia (BS), Италия

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Вставки изолирующие UDI-GAS (далее по тексту - Вставки) применяются для монтажа бытового и промышленного газового оборудования и газопроводов и служат для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора электрического потенциала.

1.2. Вставки предназначены для монтажа к природному газу по ГОСТ 5542-87 и сжиженному газу по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.


1.3. Применение Вставки изолирующей предусмотрено в СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб).

1.4. Использование Вставки для сред, отличных от указанных в пункте 1.2., запрещено, и, в противном случае, освобождает производителя от каких-либо гарантийных обязательств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Вставки изготавливаются согласно ТУ 4859-008-96428154-2009.

2.2. Габаритные размеры.

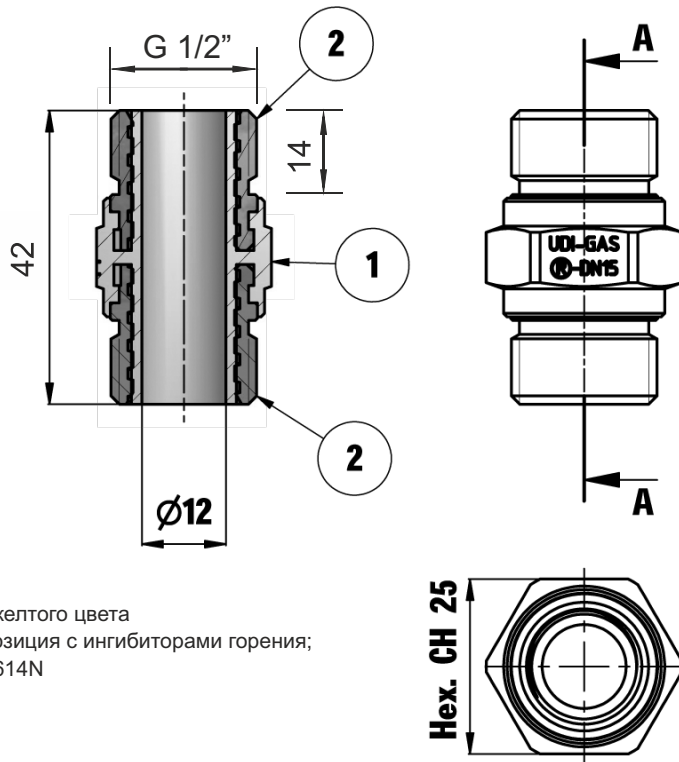

Материалы:

- 1 - полиамид PA 6/6 желтого цвета
полимерная композиция с ингибиторами горения;
- 2 - латунь марки CW614N

2.3. Производство вставок осуществляется в пресс-форме на термопласт-автомате методом шнековой экструзии из полимерного материала в качестве электрического изолятора и металлических резьбовых патрубков.

2.4. Рабочее давление вставки: 0,6 МПа (в средах из пункта 1.2.).

2.5. Разрушающее давление вставки: 1,2 МПа, не менее (в средах из пункта 1.2.).

2.6. Рабочая температура: от -60°C до +100°C.

2.7. Рекомендуемое усилие при монтаже Вставки: 25 Н*м.

Максимально допустимое усилие при монтаже Вставки: 40 Н*м.

2.8. Электрическая прочность. Вставки выдерживают испытательное напряжение 3750В переменного тока частотой 50Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Пробой электротока не допускается. Электрическая прочность обеспечивается в течении 6 сек., не менее. Ток утечки не превышает 0,1 мА, удовлетворяя требованиям ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования", пункт 14.2, "Максимально допустимые токи утечки".

2.9. Удельное электрическое сопротивление Вставки постоянному току напряжением 1000В составляет 5,0 МОм, не менее.

2.10. Категория стойкости полимерного электроизоляционного материала ПВ-0 (по ГОСТ 28157-89). Электроизоляционный материал имеет отличительную окраску желтого цвета (по ГОСТ 14202-69, группа 4, газы горючие, включая сжиженные газы).

2.11. Маркировка и наносится на две грани шестигранника Вставки: на одной указывается торговая марка и условный диаметр (пример: "UDI-GAS® DN15"), на другой - страна производства "MADE IN ITALY".

2.12. Условные диаметры Вставки (резьбовые патрубки):
DN15 (1/2").

2.13. Внутренний диаметр прохода.
DN15: 12,0 мм.

2.14. Тип соединения. Резьба трубная цилиндрическая:
- наружная/наружная резьба

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Вставка - 1 шт, в индивидуальной упаковке со штрих-кодом;

Паспорт на изделие - 1 шт,

Сертификат на изделие -1шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Вставки могут транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

4.2. Вставки хранятся в условиях закрытых и других помещений с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха